

LED Linear High Bay



WARNING/ADVERTENCIA/AVERTISSEMENT

To reduce the risk of electrical shock, fire, or injury to persons; read and follow all warnings and installation instructions before installing. All installation should be performed by a qualified electrician.

Risk of Electric Shock

Ensure power is off before installation or inspection. All wirings are performed in accordance with Electrical Code and local electrical code.

Risk of Fire

Fixtures are rated for use in 120-277V, 50-60Hz protected circuit and 90°C rated supply wire.

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, incendio o lesiones a personas, lea y siga todas las advertencias e instrucciones de instalación antes de realizarla. Toda instalación debe ser efectuada por un electricista cualificado.

Riesgo de descarga eléctrica

Asegúrese de desconectar la corriente antes de la instalación o inspección. Todos los cableados se realizan de acuerdo con el Código Eléctrico y el código eléctrico local.

Riesgo de incendio

Las luminarias están clasificadas para su uso con 120-277 V, circuitos protegidos de 50-60 Hz y cables adecuados para 90 °C.

Lisez et suivez les instructions d'installation et les avertissements avant l'installation. Toute l'installation doit être exécutée par un électricien qualifié, pour réduire les risques de choc électrique, de feu ou de blessures corporelles.

Risque de choc électrique

Assurez-vous que le courant soit coupé avant l'installation ou l'inspection et que tout le câblage soit effectué en conformité avec le code d'électricité et le code local d'électricité.

Risque de feu

Les luminaires sont conçus pour une utilisation de 120 à 277 V, pour un circuit protégé de 50 à 60 Hz et pour une source d'alimentation de 90 °C.

FOR YOUR SAFETY

While performing installations described, gloves, safety glasses or goggles should be worn.

PARA SU SEGURIDAD

Mientras realice las instalaciones descritas, se recomienda el uso de guantes y gafas de seguridad.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Vous devriez porter des gants et des verres de protection lors des installations détaillées.

Install this kit only in the luminaire that have the construction features and dimensions shown in the photographs and/or drawings. Do not make or alter any open holes in an enclosure of wiring or electrical components during kit installation.

To prevent wiring damage or abrasion, do not expose wiring to edges of sheet metal or other sharp objects.

Do not alter, relocate, or remove wiring, lampholders, power supply, or any other electrical component.

SUITABLE FOR DAMP LOCATIONS.

Instale este kit solo en la luminaria que tiene las características de construcción y dimensiones que aparecen en las fotografías y/o dibujos. No realice ni altere los agujeros abiertos en un recinto de cableado ni en cualquier componente eléctrico durante la instalación del kit.

Para evitar daños en el cableado o abrasiones, no exponga el cableado a hojas de metal laminado u otros objetos cortopunzantes.

No altere, reubique o elimine cables, portalámparas, tomacorriente o cualquier otro componente eléctrico.

APTO PARA LUGARES HÚMEDOS.

Installez cet ensemble seulement dans un luminaire qui possède les caractéristiques de construction et les dimensions telles que démontrées sur les photographies et/ou dessins. Ne pas percer de trous ou modifier les trous existants dans un boîtier ou des composants électriques durant l'installation de l'ensemble.


Pour prévenir les dommages ou l'abrasion, ne pas mettre en contact le câblage avec des bords de plaques de métal ou tout autre objet coupant.

Ne pas modifier, délocaliser ou enlever du câblage, des supports de lampes, une source d'alimentation ou tout autre composant électrique.


CONVIENIENT AUX ENDROITS HUMIDES.

INSIDE THE BOX

LED Linear High Bay



or

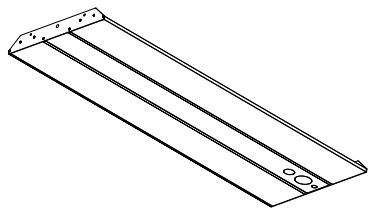

2 FT

4 FT



AA

LED Linear High Bay

Part	Description	Quantity	Length
AA	Chain	2	41 in

Plusrite USA
2000 S. Grove Ave, Bldg B
Ontario CA 91761

T:909-930-6868
T:888-758-7443
F:909-930-9988







www.naturalLED.com
Made in China

LED Linear High Bay




INSTALLATION/INSTALACIÓN

Exploded view of completed assembly with component call out. 1, 2, 3, etc.
 Vista de despiece del conjunto completo con indicación de componentes. 1, 2, 3, etc.
 Vue en éclaté de l'assemblage complet, avec le nom des composants. 1, 2, 3, etc.




Suspension Mount:

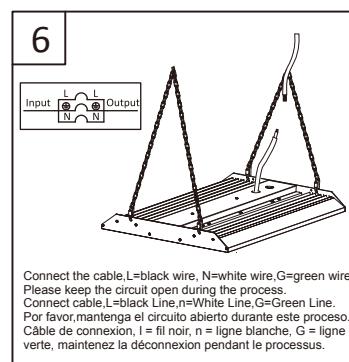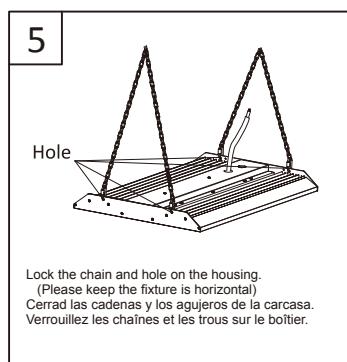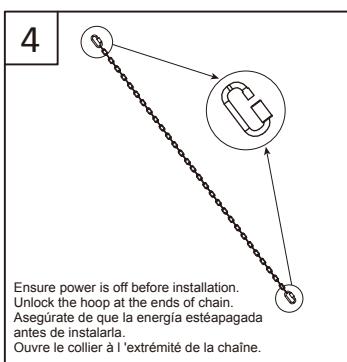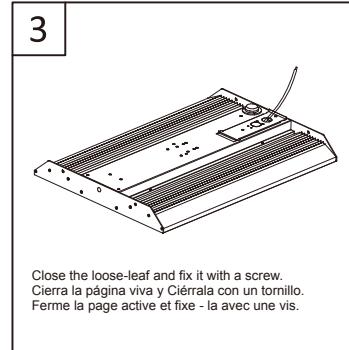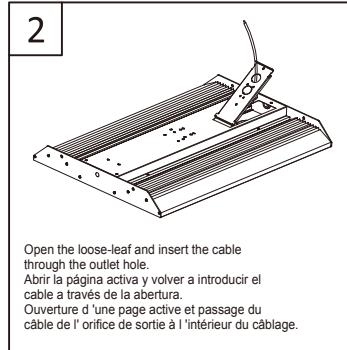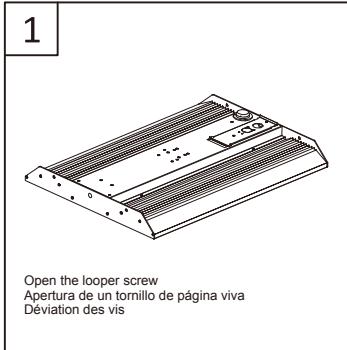


Pole Mount: (Optional Accessory)

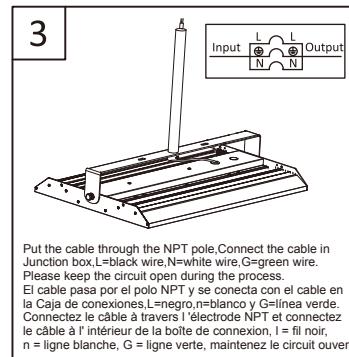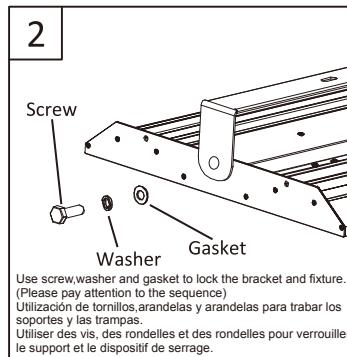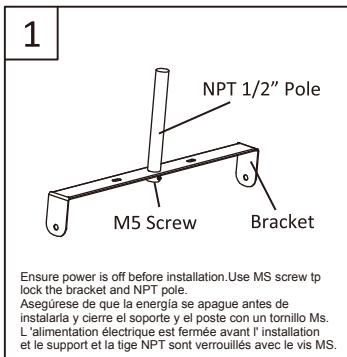


Ceiling Mount: (Optional Accessory)

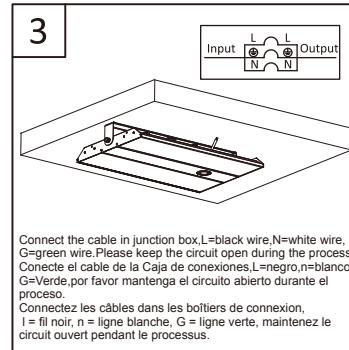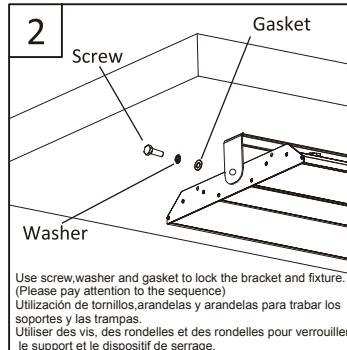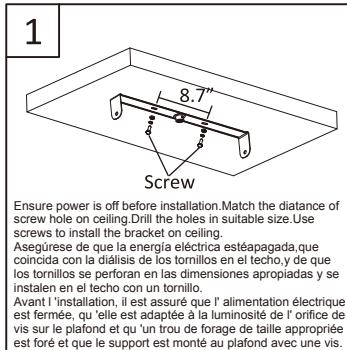

Emergency Driver Wire Diagram

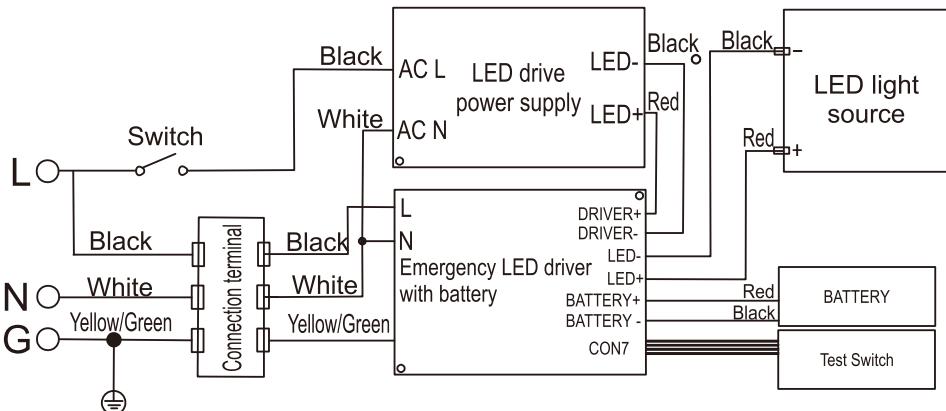


1

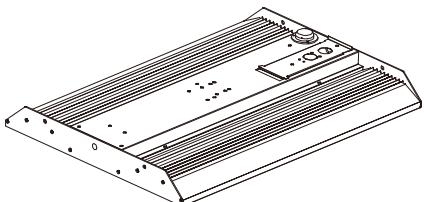


Open the top cover of the power supply
Enciende la tapa.
Ouvrez le couvercle.

2

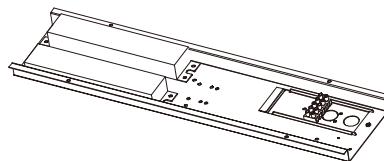


Retirer le couvercle de l'alimentation
Toma la tapa.
Retirer le couvercle de l'alimentation

3

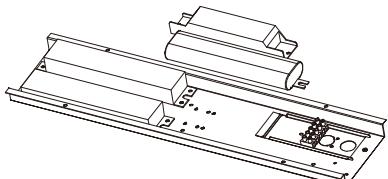


Install emergency power supply and controller on top cover of power supply and fix it with screw
Pon la energía de emergencia y el controlador en la tapa de la electricidad y Ciérrala con un tornillo.
Installer l'alimentation d'urgence et le Contrôleur sur le couvercle d'alimentation

4

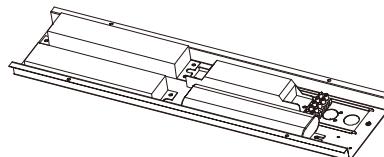


Fixed emergency power supply and controller
Fija la energía de emergencia y los controles.
Alimentation d'urgence fixe et Contrôleur

5

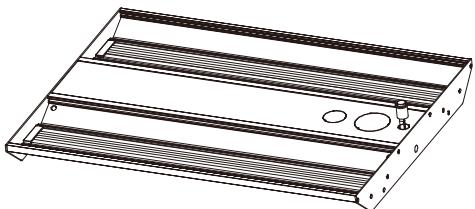


Install the emergency power supply test probe on the cover plate
Instalen la sonda de prueba de energía de emergencia en la cubierta.
Installation d'une sonde d'essai d'alimentation d'urgence sur un couvercle de surface

6

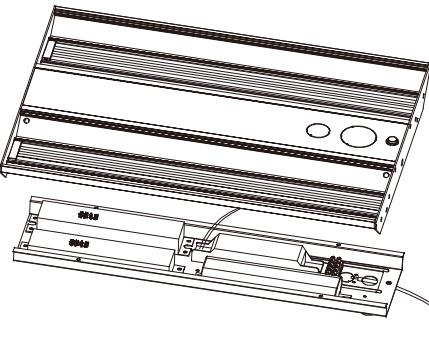


Insert the emergency power supply test probe wire into the controller, and then insert the cable wire from the outlet hole into the wiring.
Pon la sonda de la prueba de energía de emergencia en el controlador, y luego el cable entra por la salida.
Branchez la sonde d'essai d'alimentation d'urgence sur le Contrôleur, puis passez le câble à travers l'orifice de sortie.

7

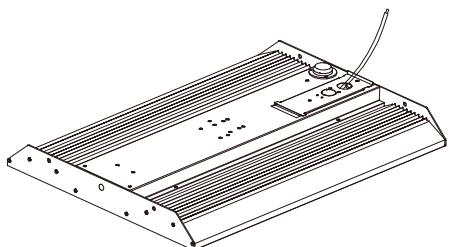


Close the top cover of the power supply, fix it, wiring
Cierren la luz, cierran la tapa.
Fermez le couvercle et attachez - le.

Sensor Wire Diagram

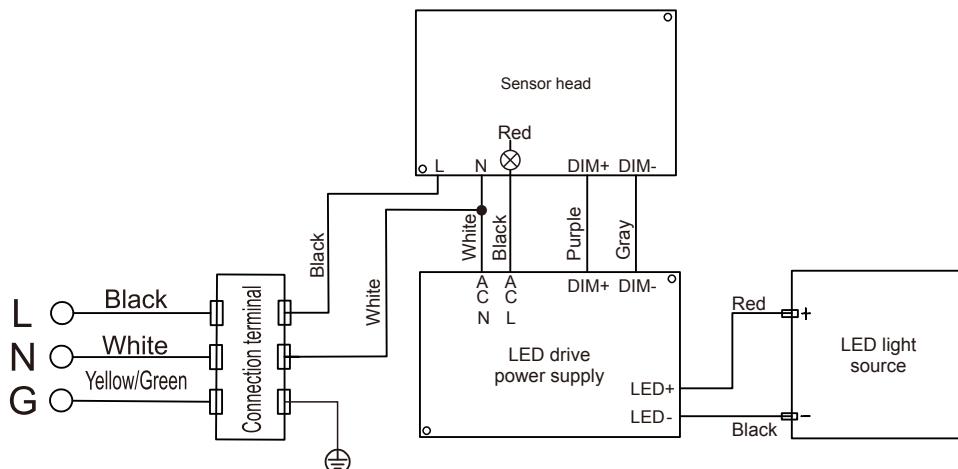


1

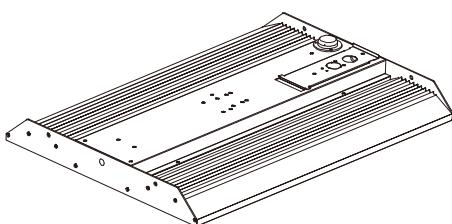


Open the top cover of the power supply.
Enciende la tapa.
Ouvrez le couvercle.

2

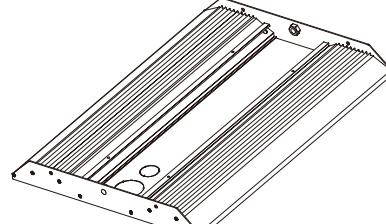


Remove the top cover of the power supply.
Toma la tapa.
Retirer le couvercle de l'alimentation

3

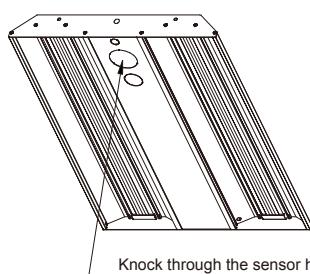


Knock through the sensor hole of the face cover plate.
Conecten los sensores de la cubierta.
Tapez les trous du capteur de couvercle.

4

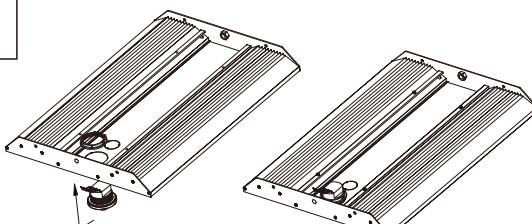


Pass the inductor through the hole in the face cover plate and tighten the inductor nut.
Pasa el sensor por el agujero de la tapa y aprieta la tuerca del sensor.
Traverser le capteur par le trou de couverture et serrer l'écrou du capteur

5

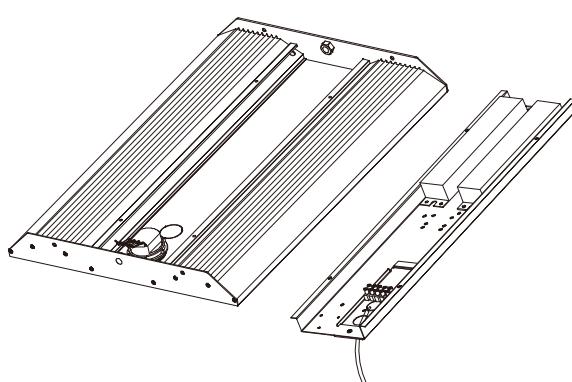

Pass the cable through the looper entry hole and connect the inductor to the driving power supply.
Conecta el cable de la página activa a la abertura, el sensor y el motor.
Passage du câble d'une page active dans un trou de ligne, connecteur et alimentation d'entraînement

6

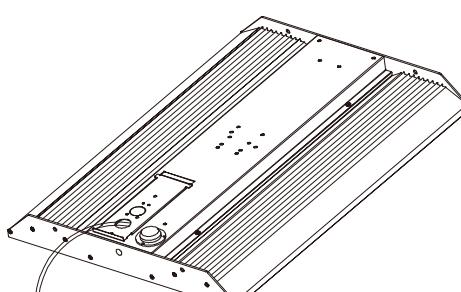

Close the top cover of the power supply and fasten the locking screw.
Cierren la luz, cierran los tornillos.
Fermez le couvercle et Verrouillez la vis.